





Faro


SHT025N601(002)

Instruction sheet


KRT1900 KRT1901 KRTV19

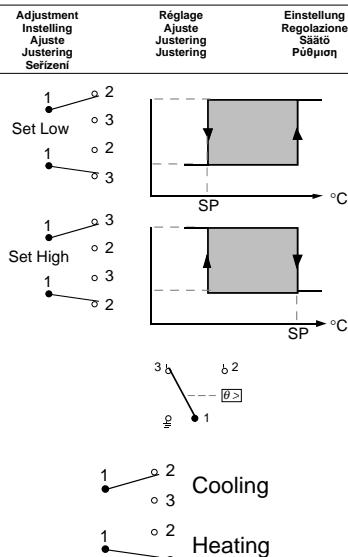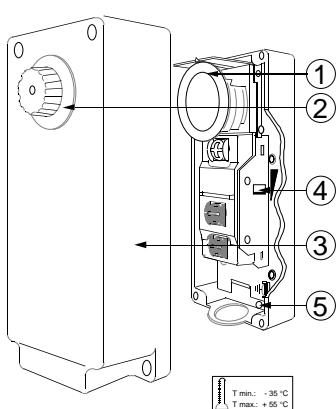Specification
Specificatie
Especificación
Beskrivelse
Technická dataDescription
Especificación
Spesifikatorer
Beskrivelse
SpesifikasjonerSpezifikation
Erfüllt
Eritely
Προδιαγραφές

Mounting Montage Monteram Montering Instalace	Montage Montage Montering Montering	Montage Montaggio Klinnitys Montrajaja
---	--	---

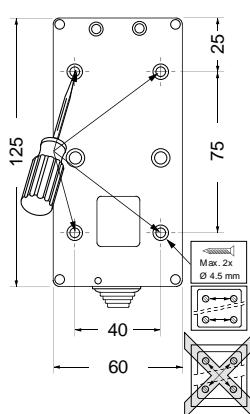

Wiring Bedrading Cablagem Elektrisk installation Zapojení	Raccordement Cableado Lodningar Kabling	Verdrahtung Cablaggio Jodotus Καλωδίωση
---	--	--

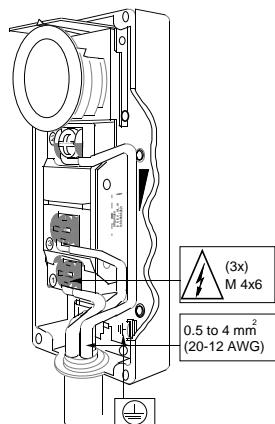

KRT1900
(0 - +40)
230V Imax. 16A
400V Imax. 10A
IP55

KRT1901
(-25 - +5)
230V Imax. 16A
400V Imax. 10A
IP55

KRTV19
(0 - +40)
230V Imax. 16A
400V Imax. 10A
IP44

ENGLISH

ENGLISH

**READ THIS INSTRUCTION SHEET CAREFULLY BEFORE
INSTALLING, RETAIN IT SAFELY FOR FUTURE REFER-
ENCE.**

- 1 Setpoint dial
- 2 Knob for adjustment (knob models only)
- 3 Cover
- 4 Differential lever (adjustable differential models only)
- 5 Drainhole

The KRT is a temperature control designed to sense temperatures.

According to EN 60730 it is a type 1 action, independently mounted control, suitable for surface mounting on a plane surface and for use in normal pollution situation.

These controls are designed for use only as operating controls. Where an operating control failure would result in personal injury or loss of property, it is the responsibility of the installer to add devices or systems that protect against, or warn of, control failure.

Installation

DO NOT TURN SEALED SCREWS

Disconnect from power supply before the cover is removed.

Wiring

All wiring should conform to local codes and must be carried out by authorized personnel only. When using multi stranded wire apply a cable ferrule to the cable end.

Check out procedure

Before leaving the installation observe at least three complete operating cycles to be sure that all components are functioning correctly. If not contact your supplier.

FRANÇAIS

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ- LES POUR VOUS Y REFERER ULTERIUREMENT

- 1 Cadran de consigne
- 2 Bouton de réglage (pour modèles avec bouton uniquement)
- 3 Couverte
- 4 Levier de différentiel (pour modèles de différentiel réglable uniquement)
- 5 Perçage de drainage

Le modèle KRT est un régulateur de température destiné à détecter les températures.

D'après la norme EN 60730 c'est un régulateur indépendant, action type 1, conçu pour un montage sur surface plane et utilisé dans des environnements normalement pollués.

Cet appareil est destiné à assurer des fonctions de régulation. Lorsque la panne ou le mauvais fonctionnement de ce dernier risque d'entraîner des dommages matériels ou corporels, il est de la responsabilité de l'installateur de prévoir des organes de sécurité indépendants afin de ne pas utiliser le régulateur en équipement de sécurité.

Installation

NE PAS TOURNER LES VIS SCELLÉES

Couper l'alimentation électrique avant d'enlever le couvercle.

Câblage

Tous les raccordements doivent être conformes aux normes en vigueur et ne peuvent être réalisés que par du personnel autorisé. En cas d'utilisation de câble souple multi-brins, utiliser un embout à sertir.

Procédure de contrôle

Après avoir terminé l'installation, observez au moins trois cycles complets de fonctionnement pour s'assurer que tous les composants fonctionnent correctement. Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur.

DEUTSCH

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFALTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ZUR WEITEREN VERWENDUNG AUF.

- 1 Sollwertskalenscheibe
- 2 Einstellknopf (Nur mit Knopf ausgestattete Modelle)
- 3 Aufsatz für verdeckte Einstellung
- 4 Differentialhebel (Nur einstellbare Differentialmodelle)
- 5 Drainage-Öffnung

Der KRT ist ein Temperaturregler zum Fühlen von Temperaturen.

Dieses ist entsprechend EN 60730 ein, Wirkungsweise Typ 1. Unabhängig montierte Regel- und Steuergerät Geeignet als Aufbaugerät, z. B. für Wandmontage und für Anwendung in Umgebungsbedingungen mit üblicher Verunreinigung.

Diese Regler sind ausschließlich zur Verwendung als Bedienungselemente vorgesehen. In Situationen, in denen das Versagen eines Bedienungselementes Personen schäden oder Sachverluste nach sich ziehen kann, ist der Installateur dafür verantwortlich, entsprechende Vorrichtungen oder Systeme einzubauen, die einem Regelversagen entgegenwirken oder die als entsprechende Frühwarnsysteme dienen.

Montage

PLOMBIERSCHRAUBEN NICHT ANZIEHEN!

Vor dem Entfernen des Deckels Spannung abschalten.

Verdrahtung

Alle Verdrahtungen müssen den am Einsatzort geltenden Vorschriften entsprechen und sind ausschließlich dazu befugten Personen vorbehalten. Bei Verwendung feindräger Leitungen sind Adernendhülsen zu verwenden.

Überprüfung

Vor dem Verlassen der Anlage sollten Sie diese mindestens drei Betriebszyklen beobachten und überprüfen, daß alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Sollte dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

NEDERLANDS

NEEM DEZE INSTRUCTIES GRONDIG DOOR ALVORENS U BEGINT MET HET INSTALLEEREN EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEbruIK

- 1 Temperatuurstellingsschijf
- 2 Knop voor temperatuur afstelling (alleen op modellen voorzien van een knop)
- 3 Deksel
- 4 Differentieel instellingshendel (alleen bij modellen met verstelbare differentieel)
- 5 Condens afvoeropening

De KRT is een thermostaat ontworpen voor het meten van temperaturen.

Volgens EN 60730 is het een, type 1 aktie, onafhankelijk te monteren apparaat, geschikt voor montage op een plat oppervlak en geschikt voor gebruik in een normaal vervuilde omgeving.

Deze apparaten zijn alleen ontworpen voor gebruik als regelaar. Als een fouteire werking van de regelaar persoonlijk letsel of schade kan veroorzaken, moet de installateur beveiliging of alarm apparatuur aansluiten die aangeeft dat de regelaar niet functioneert.

Montage

NIET DRAAIEN AAN AFGEELAKTE SCHROEVEN

△ Schakel de voedingsspanning af voordat het deksel wordt verwijderd

Bedrading

De installatie, de elektrische aansluiting en de instellingen dienen overeen te stemmen met de plaatselijke voorschriften en mogen enkel worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Indien een draad met flexibele kern wordt toegepast dient het uiteinde van de draden te worden voorzien van eenader eindhouders.

Controleprocedure

Controleer, voordat u de installatie zelfstandig laat werken, gedurende ten minste drie complete werkcyclus of alle onderdelen correct werken. Werk de installatie niet correct, neem dan contact op met uw leverancier.

ESPAÑOL

LEA DETENIDAMENTE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION Y GUARDELA PARA FUTURAS CONSULTAS

- 1 Cuadrante para fijar el punto de control
- 2 Botón de ajuste (solo en modelos con botón)
- 3 Cubierta
- 4 Palanca diferencial (sólo en modelos con diferencial ajustable)
- 5 Agujero de drenaje

El KRT es un control de temperatura diseñado para detectar temperaturas.

Según EN 60730, es un, acción tipo 1 control montado independientemente adecuado para montaje en superficie en una superficie plana para uso en condiciones de contaminación normal.

Estos controles están diseñados para ser utilizados solamente como controles de funcionamiento. En los casos en que un fallo de control de funcionamiento pudiera producir daños personales o a propiedades, es responsabilidad del instalador añadir los dispositivos o sistemas que protejan o advierten de los fallos de control.

Instalación

NO GIRÉ LOS TORNILLOS SELLADOS.

△ Desconectar la corriente antes de quitar la tapa.

Cableado

Todos los raccordements doivent être conformes aux normes en vigueur et ne peuvent être réalisés que par du personnel autorisé. En cas d'utilisation de câble souple multi-brins, utiliser un embout à sertir.

Procedimiento de comprobación

Antes de finalizar la instalación, observe por lo menos tres ciclos de operación completos para asegurarse que todos los componentes estén funcionando correctamente. Si esto no es así, póngase en contacto con su proveedor.

Après avoir terminé l'installation, observez au moins trois cycles complets de fonctionnement pour s'assurer que tous les composants fonctionnent correctement. Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur.

ITALIANO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELLA INSTALLAZIONE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

- 1 Scala del valore di riferimento
- 2 Manopola di regolazione (solo su modelli con manopola)
- 3 Copriero
- 4 Leva differenziale (solo modelli a differenziale variabile)
- 5 Foro di scarico

Il dispositivo KRT è un regolatore della temperatura in grado di rilevare le temperature.

Secondo le EN 60730 è un, azione tipo 1 Regolatore montato indipendentemente, adatto per montaggio su una superficie piatta e per uso in situazioni di normale inquinamento.

Questi dispositivi hanno esclusivamente la funzione di comandi. Se un comando può provocare danni alle persone o alle cose, è responsabilità dell'installatore aggiungere gli opportuni dispositivi o sistemi di protezione o di segnalazione dello stato di guasto del comando stesso.

Installazione

NON BLOCCARE LE VITI SIGILLATE

△ Staccare l'alimentazione prima di togliere il coperchio.

Cablaggio

Il cablaggio deve essere conforme alle normative locali ed essere eseguito esclusivamente da personale autorizzato. Quando si usa un cavo con filo a trefori occorre applicare un capocorda alla fine di ogni filo.

Messa in funzione

Prima di concludere l'installazione, osservare almeno tre cicli operativi completi per accettare il corretto funzionamento di tutti i componenti. In caso di irregolarità, contattare il proprio fornitore.

Get In Touch

Call: 0845 6880112

Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH

PORTUGUÊS

LEIA ATENTAMENTE ESTA FOLHA DE INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER A INSTALAÇÃO E GUARDE-A PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.

- Indicador do ponto de referência
- Botão para ajuste (somente modelos com botões)
- Tampa
- Alavanca diferencial (somente modelos de diferencialajustável)
- Orifício de drenagem

O KRT é um controlador de temperatura destinado à detecção de temperatura.

Segundo EN 60730 é um, acção tipo 1, Controlador montado independentemente, apropriado para montagem de superfície sobre uma superfície plana e para a utilização em condições normais de poluição.

Estes controladores foram concebidos exclusivamente para a utilização como controladores operacionais. Quando uma falha do controlador operacional possa resultar em ferimentos físicos ou perda de propriedades, recai sobre o instalador a responsabilidade de a crescimento de dispositivos ou sistemas que protejam ou alertem contra uma falha do controlador.

Instalação

NÃO GIRE OS PARAFUSOS SELADOS.

Antes de retirar a tampa, desligue a alimentação eléctrica.

Conexões

Todas as conexões devem estar conforme os códigos locais e efectuadas somente por pessoal autorizado. Ao ser utilizado cabo multifilar, monte um adaptador de cabo na extremidade do cabo.

Procedimento de controlo

Antes de abandonar a instalação, observe pelo menos três ciclos de funcionamento completos para assegurar-se de que todos os componentes funcionem correctamente. Do contrário, contacte o seu fornecedor.

DANSK

LÆS DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM DEN TIL SENERE BRUG

- Drejeskive til indstillingssværdien
- Indstillingsskæg (kun modeller med knap)
- Kappe til afslæring af justeringen (kun afslækkede modeller)
- Differential indstregning (kun justerbare differentiale modeller)
- Drenørhul

KRT er et temperatur kontrolapparat designet til føle temperaturerne.

Ifølge EN 60730 er det en, type 1 funktion, uafhængigt monteret udstrytpilsæt til frontmontage på en plan front og til anvendelse i normale omgivelser.

Denne regulatorer er kun beregnet til at blive brugt som driftsregulatorer. Hvis en fejl i en driftsregulator kan resultere i fare for personer eller materielle skader, er installatøren ansvarlig for, at der installeres anordninger eller systemer, som beskytter eller advarer mod fejl i regulatoren.

Installation

DREJ IKKE PÅ DE FASTGJORTE SKRUER

⚠️ Forsyningsspænding skal kobles fra før dæksel afmonteres.

Elektrisk installation

LEDningsføring skal udføres i henhold til lokale forskrifter og må kun udføres af autoriseret personale. Ved anvendelse af flertrådige kabler, skal der monteres kabelsko på endene.

Test procedure

Før installationen afdættes. Observer mindst tre komplette betjeninger cyklerne, for at være sikker på, at alle komponenter fungerer korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, tag kontakt med Deres leverandør.

ČESKY

Před instalací pozorně pročtěte tento montážní návod a uložte jej na bezpečné místo pro případnou budoucí potřebu.

- Stupnice bodu nastavení
- Točítko pro nastavení (pouze příslušné modely)
- Krytka pro skrytí nastavení (pouze příslušné modely)
- Páčka nastavení rozdílu (pouze příslušné modely)
- Odvodovací otvor

KRT je teplotní regulátor určený ke snímání teploty.

Podle EN 60730 je jeho provoz typu 1, nezávisle instalovaný regulátor, vhodný pro montáž na rovný povrch a pro použití v podmínkách běžného znečištění.

Tento regulátor je určen pouze pro použití jako provozní. Pokud by jeho selhání způsobilo zranění osob nebo poškození majetku, je povinností osoby provádějící instalaci připojit zařízení nebo systémy, které ochraňují nebo varují před selháním regulátoru.

Instalace

Neotáčejte započítanými prouby.

⚠️ Před demontáží i krytu odpojte přívod napájení.

Zapojení

Výklopy zapojení musí odpovídat příslušným normám a musí být provedeno pouze odpovídajícími osobami. Při použití vicepramenného vodiče naložte na jeho odizolovaný konec zákončovací dutinu.

Kontrola

Před instalací se alespoň tři kompletne betjeningy cykly, aby byly schopny správně. V opačném případě se spojte se svým dodavatelem.

SVENSKA

⚠️ LÄS NÖGA DESSA INSTALLATIONSANVISNINGAR INNAN INSTALLATIONEN UTFRÖRS OCH BEVAR DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Vrid för inställningspunkt.
- Justeringsratt (endast för modeller med ratt)
- Lock
- Differentialspak (endast för modeller med justerbar differential)
- Avloppshål

KRT är en temperaturkontroll konstruerad för att avkänna temperaturer.

I härvisning till EN 60730 är det, typ 1 styrning, oberoende monterad styrning passar för suitable för ytstyrning på en plan yta och för användning i normalt nedsmutsat miljö.

Denna styrningen är utformad för att användas som opererande styrenhet och skall därför endast användas som sådan. Det är installatörens ansvär att färs installationen med enheter och/eller säkerhetsystem som förebygger att eventuell skada tillfogas personer eller egendom till följd av driftfel i styrningen.

Installation

VRID EJ PÅ DE FÖRSEGLADE SKRUVARNA

⚠️ Koppla bort spänningen innan täcklocket tas bort.

Ledningar

All kabeldragning ska utföras enligt gällande bestämmelser och får endast utföras av behörig personal. När det används mångfaldid kabel, sätt dit i en kabelsko i kabeländarna.

Kontrollera proceduren

Efter installationen bör man övervaka minst tre hela operationscyklar fungerar som de ska. Om detta inte är fallet, kontakta leverantören.

NORSK

⚠️ LES DENNE VEILEDNINGEN GRUNDIGT FØR INSTALLERING, OG GJEM DEN FOR FREMTIDIG BRUK.

- Skive forsettspunkt.
- Justeringsknapp (kun modeller med knapp)
- Hette
- Differentialsalarm (kun modeller med justerbar differential)
- Drenørhul

KRT er en temperaturregulator for føeling av temperaturer.

Ifølge EN 60730 er det en, type 1 funksjon, uafhængigt monteret udstrytpilsæt til frontmontasje på en plan front og for bruk i normalt forurensede omgivelser.

Denne regulatorer er kun konstruert for bruk som driftsregulatorer. Hvis en feil i en driftsregulator kan føre til fare for personer eller materielle skader, er det installatørens ansvar å sørge for installering av anordninger eller systemer som beskytter mot, eller advarer om, feil i regulatoren.

Montering

DREJ IKKE PÅ DE FORSEGLEDE SKRUENE

⚠️ Koble fra tilførselspenning før deksel demonteres.

Kabling

Kabling skal utføres i samsvar med lokale forskrifter og må bare utføres av autorisert personell. Ved bruk av fler-trådig kabel, bruk kabelsko på endene.

Kontrolprosedyre

Før installasjonen forlates, må man observere minst tre komplette driftszykluser, og være sikker på at alle komponenter funksjonerer riktig. Hvis ikke må leverandøren kontaktes.

Main office

Frico AB
Box 102
S-4333 22 Partille
SWEDEN

Tel. +46 (0)31 3368600
Fax. +46 (0)31 262825
e-mail: mailbox@frico.se
<http://frico.se>

Norway

Frico AS

Postboks 82

NORWAY

Tel. +47 (0)2 337 19 00
Fax. +47 (0)2 337 19 10
e-mail: mailbox@frico.no
<http://frico.no>

France

Frico France

7, rue de la libération

F-69 270 Fontaines sur Saône

FRANCE

Tel. +33 (0)4 72 42 99 42
Fax. +33 (0)4 72 42 99 49
e-mail: info@frico.fr
<http://frico.se>

Russia

Frico representative office in Russia

1 st Golutvinsky per. 3

Moscow 109180

Russia

Tel. +7 095 238 63 20
Fax. +7 095 238 64 20
e-mail: frico@orc.nu

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

⚠️ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΔΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Διοίκηση είναι υπόγειης τωνής αναφοράς
- Κουπιά ή ρύθμισης (μόνο σε μοντέλα με κουπιά)
- Πριμήματα
- Μονός διαφοράς θερμοκρασίας (μόνο για μοντέλα με ρυθμιζόμενη διαφορά θερμοκρασίας)
- Ο ή η οστράγωση

Η συσκευή KRT είναι μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας σχεδιασμένη να μετρά θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τα ρότοι ο EN 60730 είναι μονάδα ελέγχου δράσης τύπου οι ενσωματωμένη κατάλληλα για οθέτηση σε έναν ιδιοκτήτη που εργάζεται σε κανονικές συνθήκες ρυθμίσεων.

Συντονίστε τη συσκευή με την θερμοκρασία που θέλετε να μετράτε. Η συσκευή δεν μπορεί να μετρά την θερμοκρασία που θέλετε να μετράτε. Η συσκευή δεν μπορεί να μετρά την θερμοκρασία που θέλετε να μετράτε.

Εγκατάσταση

MHN ΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΙΣ ΣΦΡΑ° ΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΔΕΣ

⚠️ Α συνδέστε τη συσκευή α ή ο το ρευματολή τη ριν αφαιρέστε το κάλυμμα..

Καλωδίωση

Όλες οι καλωδιώσεις θα ρέ εινα συμμαρφώνονται με τους ίκανους κανονισμούς και να ραγιστούν μόνο α ί εξουσιοδοτημένο ροών ικανό. Αν χρησιμό οιείτε ολύκλωνο καλωδίο, βάλτε ένα κατάλληλο συνδετήρα στο άκρο του καλωδίου.

Διαδικασία τελικού ελέγχου
Πριν φύγετε α ή ο το χώρο της εγκατάστασης, αραπηρήστε του λαζαρίστον τρεις κύκλους λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι άλλα τημήματα λειτουργούν σωστά. Σε διαφορετή ερή τωση, καλέστε τον ρομπέυτη του ιλικού.

Η καθυστέρηση θα ρέ εινα ελέγχεται μετά το τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης αλλά καισ τακτά χρονικά διαστήματα.

Get In Touch

Call: 0845 6880112

Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH

